

## ANBAUVENTIL FÜR ZU- UND ABLUFT

### BESCHREIBUNG


- Anbauventil für Zu- und Abluft, in allen Innenräumen flexibel einsetzbar
- 30 Millimeter breiter Ventilrahmen
- Montage an Decken und Wänden
- 100 Prozent frei nutzbarer Querschnitt für DN 125 Lüftungsrohre
- Kombinationsmöglichkeit mit Tecanno Zubehör zur Luftregulierung und Luftfilterung
- Bündige Abdeckung garantiert stets gleichbleibendes Design
- Symmetrischer, strömungsoptimierter Luftdurchlass
- Geschütztes Geschmacksmuster, handgearbeitet in Deutschland
- Aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL Farbton 9016-20, Schichtdicke ca. 60 µm)

### TECHNISCHE DATEN

Fabrikat	Tecanno
Typ	Ventil THREE 125
Abmessungen L x B x H (mm)	260 x 260 x 12
Anschlussstutzen ø (mm)	124
Gewicht (g)	970
Material	Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung
Standardfarbe RAL	9016-20 Schichtdicke ca. 60 µm
Artikel-Nummer	0003125-9016-20

ZUBEHÖR	VOLUMENEINSATZ	FILTEREINSATZ	ERSATZFILTER (5 x)
Artikel-Nummer	10125	20125	30125

Das Zubehör muss bei Bedarf extra mitbestellt werden.

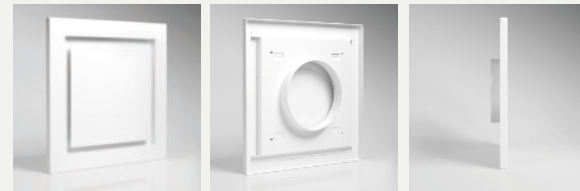

Frontansicht

Rückansicht

Seitenansicht



FILTEREINSATZ 125

VOLUMENEINSATZ 125

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tecanno Lüftungsventil THREE 125 für Zu- und Abluft in Design-Bauart. Für den Anbau an Decken und Wände über 125 mm Anschlussstutzen. Hundert Prozent freier Querschnitt. Kombinierbar mit VOLUMEN- oder FILTEREINSATZ von Tecanno. Die bündige Abdeckung sorgt für ein konstant schlankes Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass. Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9016-20). Handgearbeitet in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Fabrikat: Tecanno

Typ: Ventil THREE 125

Abmessungen L x B x H (mm): 260 x 260 x 12

Artikel-Nummer: 0003125-9016-20

### EINSTELLUNG

Das Lüftungsventil hat einen hundert Prozent frei nutzbaren Querschnitt, in den ein VOLUMEN- oder ein FILTEREINSATZ eingefügt werden kann. Der VOLUMENEINSATZ kann mit einem Filter kombiniert werden. Die Ergänzung um einen VOLUMENEINSATZ ermöglicht die Regulierung des Luftvolumenstroms. Damit werden unterschiedliche akustische Daten und Druckverluste erzielt. Zur Abluftfilterung bietet sich der FILTEREINSATZ an. Beide Einsätze können getrennt voneinander in den Ventilstutzen eingefügt werden und sind als Zubehör extra zu bestellen. Die bündige Abdeckung verbirgt das System und sorgt für ein konstant schlankes Design.

### ZUBEHÖR

Zur Ergänzung des Lüftungsventils bieten wir Einsätze zur Luftregulierung oder Luftfilterung an.

- VOLUMENEINSATZ: Für Zu- oder Abluft. VOLUMENEINSATZ zur Luftregulierung kann mit einem Filter (Artikel: ERSATZFILTER) kombiniert werden und erlaubt so eine geregelte Abluft.
- FILTEREINSATZ: Für Abluft. FILTEREINSATZ mit Staubfilter. Nicht regelbar.
- ERSATZFILTER: 5 Stück Filter für den Gebrauch im VOLUMEN- oder FILTEREINSATZ.

Weitere Informationen finden Sie unter »Akustische Daten und Druckverluste« sowie auf den Datenblättern des jeweiligen Zubehörs.

### BESTELLINFORMATION

Lüftungsventil: Ventil THREE 125

(Art.-Nr. 0003125-9016-20)


Zubehör\*: VOLUMENEINSATZ 125 (Art.-Nr. 10125) oder FILTEREINSATZ 125 (Art.-Nr. 20125)

\* Das Zubehör (VOLUMENEINSATZ und FILTEREINSATZ) gehört nicht zum Lieferumfang des Lüftungsventils und muss bei Bedarf mitbestellt werden.

➔ AKUSTISCHE DATEN UND DRUCKVERLUSTE  
**VENTIL THREE 125**

**DEFINITIONEN**


Vol in m³/h: Volumenstrom je Lüftungsventil  
o: Öffnungsgrad des Volumeneinsatzs in %  
Δp in Pa: Gesamtdruckverlust  
L<sub>WA</sub> in dB(A): A-bewerteter Schallleistungspegel

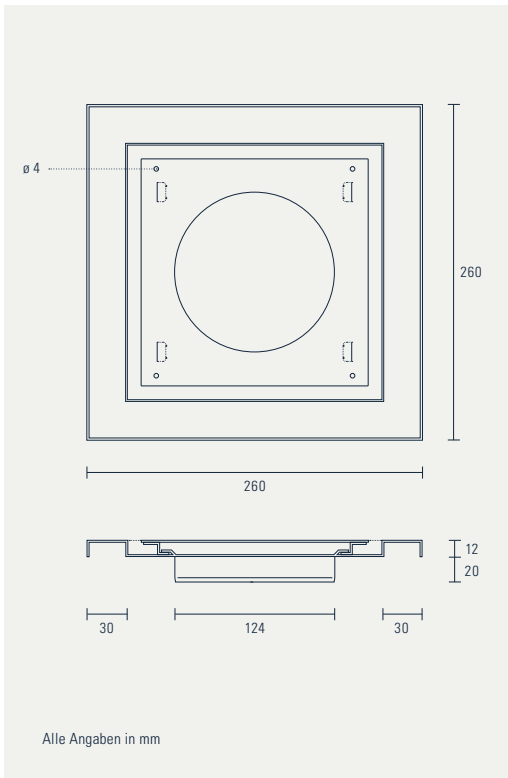


**SCHALLLEISTUNGSPEGEL/ DRUCKVERLUST**

Die Volumenstrom-Einstellung erfolgt durch Verdrehen des Volumeneinsatzs (o = Öffnungsgrad), der bei Bedarf in den Ventilstützen eingesetzt werden kann. Alternativ dient der Filtereinsatz der Staubfilterung. Ohne Einsatz bietet das Ventil einen freien Querschnitt. Der Volumeneinsatz kann mit einem Filter kombiniert werden.


**mit Volumeneinsatz**

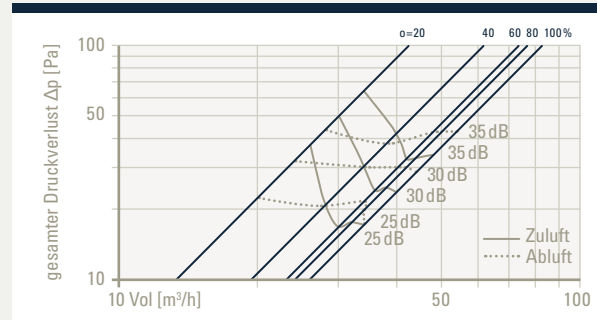

**mit Filtereinsatz/ ohne Einsatz**

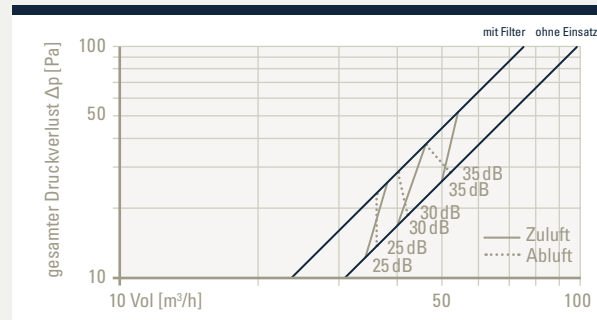

**mit Volumeneinsatz und Filter**

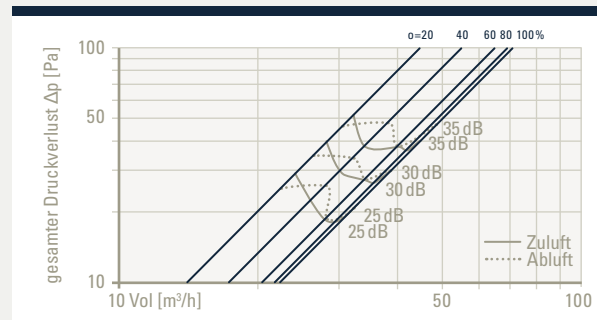


**WURFWEITE**


Die Wurfweite  $l_{0,2}$  wie in dem Diagramm dargestellt, gibt die Entfernung zwischen Auslass und dem Punkt im Luftstrom (Isotherm) an, in dem die Geschwindigkeit auf 0,2 m/s gesunken ist.

**Anbauempfehlung für Zuluft:** Deckenanbau: 1 m Eckabstand bis Ventilkante.  
Wandanbau: 0,3 m Eckabstand bis Ventilkante. Bei Abluft keine Mindestabstände.

**mit Volumeneinsatz**

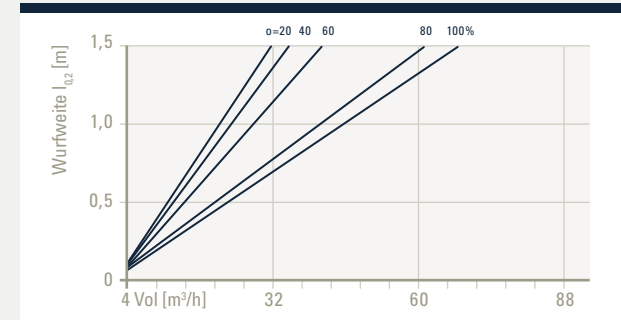

**mit Filtereinsatz/ ohne Einsatz**

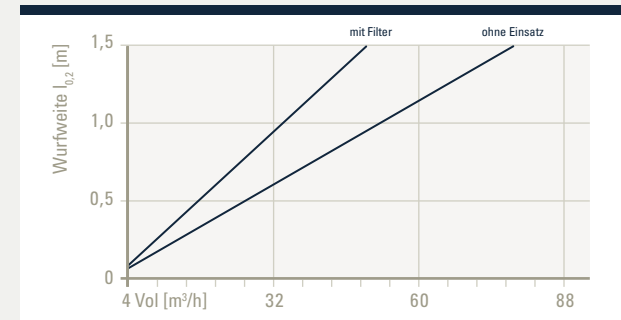

**mit Volumeneinsatz und Filter**

